

**ДНІПРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА
ОБҐРУНТУВАННЯ**

**технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення,
очікуваної вартості предмета закупівлі: Вікна металопластикові**

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, його категорія:

найменування замовника: ДНІПРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА

місцезнаходження замовника: Україна, 49045, Дніпропетровська область, місто Дніпро, пр. Науки, буд. 72

ідентифікаційний код замовника: 02066747

категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):Вікна металопластикові, за кодом ДК 021:2015: 44220000-8-Столярні вироби

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями, UA-2026-09-17-004855-a

Кількість закупівлі: 86 шт

Очікувана вартість: 1314641,49 грн. з ПДВ, 1095534,58 без ПДВ

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Очікувана вартість закупівлі визначена згідно з наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» (зі змінами).

Для визначення очікуваної вартості закупівлі товару було використано запит цінових пропозицій учасників, які мають можливість поставити зазначений товар.

Обґрунтування розміру бюджетного призначення: Розмір бюджетного призначення сформований з урахуванням нагальної потреби структурних підрозділів в закупівлі товару, відповідно до затверджених кошторисних призначень спеціального фонду державного бюджету на 2026 рік.

Було прийнято рішення провести закупівлю товару із застосуванням електронної системи закупівель за процедурою «відкриті торги з особливостями», визначеною Законом України «Про публічні закупівлі» з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування». 17.09.2026 на майданчику було оприлюднено оголошення про проведення процедури закупівлі.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

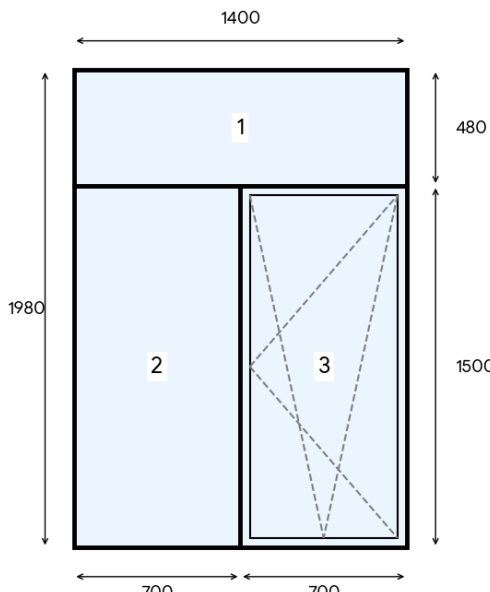
Вікна металопластикові,
код ДК 021:2015: 44220000-8- Столярні вироби

Загальна інформація про закупівлю

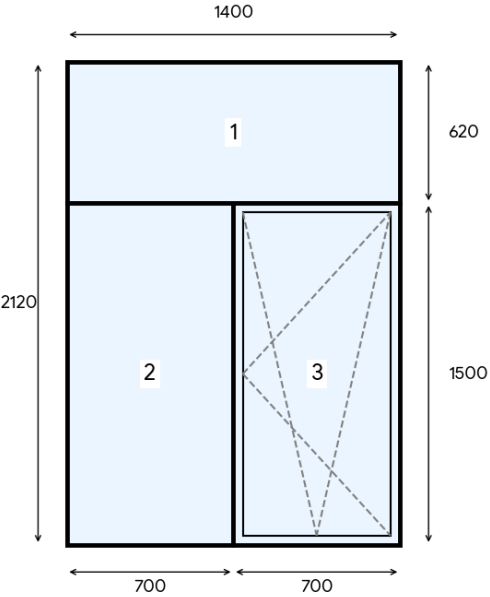
для встановлення на навчальному корпусі №4 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара за адресою: м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 35

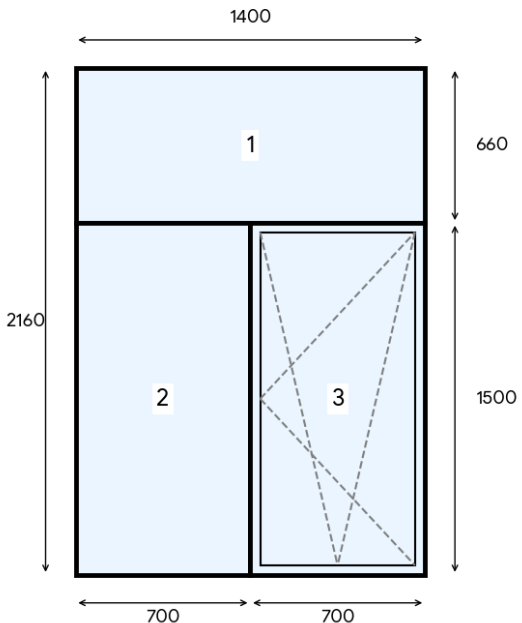
№ з/п	Найменування	Од. вим.	Кількість
1	Вікна металопластикові	шт.	86

№ з/п	Найменування	Оди н. вим іру	Характеристики
1.	Вікно металопластикове (орієнтовний розмір 1380*1960мм)	1 шт.	Віконний блок з ПВХ Конструкція по показнику опору теплопередачі відповідає вимогам ДБН В.2.6-31:2021. Мінімально допустиме значення опору теплопередачі складає не менше ніж 0,9м²хК/Вт. Виготовлені відповідно з ДСТУ EN 14351-1:2020 п.п.4.2,4.5,4.9,4.11,4.12,4.14,4.21. За показниками товщини лицьових стінок відповідають класу В згідно ДСТУ Б В.2.7-130:2007 Профіль ПВХ профіль не менше 5 камер, монтажна глибина - 76 мм. Профіль повинен забезпечити високу міцність та статику віконного блоку з ПВХ, не руйнуватися від сонячного випромінювання (не всихати, не змінювати структуру, не випаровувати шкідливих речовин, не змінювати колір). Колір профілю Білий Ущільнювач Колір – сірий. Ущільнювач повинен бути якісним, забезпечувати герметичність, відрізнятися пружністю, тривалою еластичністю (область тривалої еластичності в межах температури -40 до +70 °С). Склопакет Двокамерний склопакет з двома енергозберігаючими листами скла товщиною 40 мм (4i+14+4+14+4i Super). Скло прозоре поліроване, товщина скла 4 мм. Дистанційна рамка повинна бути заповнена силікагелем та захищати від внутрішнього запотівання склопакету. Склопакети мають відповідати вимогам ДСТУ Б EN 1279-1:2022 (EN 1279-1:2018, IDT) «Скло в будівлі». Анкерна пластина універсальна 160мм/1.5мм Армування профілю Металеве. Товщина металу - 1,2 мм. Форма армування - П-подібна з додатковим загином. Фурнітура, кріпильні деталі та елементи Фурнітура

		повинна бути з антикорозійним покриттям. Фурнітура повинна забезпечувати якісне, надійне та довговічне відкривання-закривання фрамуги. Колір – білий. Механізм відкривання Поворотно-відкидний жорсткий, витримуючий масу 90-120 кг. Укомплектоване мікроліфтом-блокатором. Система водовідводу Зовнішня сторона профілю повинна мати пологий нахил для відводу води, використовувати водовідвідні ковпачки. У відкритих частинах обов’язкове використання заглушки штапикового паза. Конструкції цільні.
2.	 Вікно металопластикове (орієнтовний розмір 1400*1980мм)	1 шт. Віконний блок з ПВХ Конструкція по показнику опору теплопередачі відповідає вимогам ДБН В.2.6-31:2021. Мінімально допустиме значення опору теплопередачі складає не менше ніж 0,9м²хК/Вт Виготовлені відповідно з ДСТУ EN 14351-1:2020 п.п.4.2,4.5,4.9,4.11,4.12,4.14,4.21. За показниками товщини лицьових стінок відповідають класу В згідно ДСТУ Б В.2.7-130:2007 Профіль ПВХ профіль не менше 5 камер, монтажна глибина - 76 мм. Профіль повинен забезпечити високу міцність та статику віконного блоку з ПВХ, не руйнуватися від сонячного випромінювання (не всихати, не змінювати структуру, не випаровувати шкідливих речовин, не змінювати колір). Колір профілю Білий Ущільнювач Колір – сірий. Ущільнювач повинен бути якісним, забезпечувати герметичність, відрізнятися пружністю, тривалою еластичністю (область тривалої еластичності в межах температури -40 до +70 °С). Склопакет Двокамерний склопакет з двома енергозберігаючими листами скла товщиною 40 мм (4i+14+4+14+4i Super).Скло прозоре

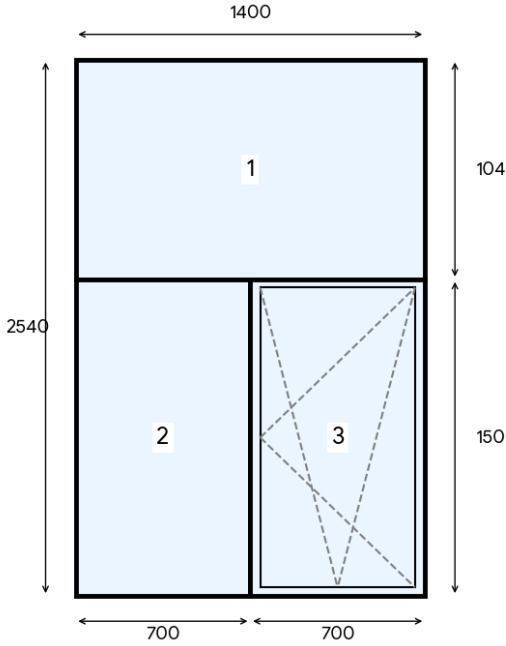
		поліроване, товщина скла 4 мм. Дистанційна рамка повинна бути заповнена силікагелем та захищати від внутрішнього запотівання склопакету. Склопакети мають відповідати вимогам ДСТУ Б EN 1279-1:2022 (EN 1279-1:2018, IDT) «Скло в будівлі. Анкерна пластина універсальна 160мм/1.5мм Армування профілю Металеве. Товщина металу - 1,2 мм. Форма армування - П-подібна з додатковим загином. Фурнітура, кріпильні деталі та елементи Фурнітура повинна бути з антикорозійним покриттям. Фурнітура повинна забезпечувати якісне, надійне та довговічне відкривання-закривання фрамуги. Колір – білий. Механізм відкривання Поворотно-відкидний жорсткий, витримуючий масу 90-120 кг. Укомплектоване мікроліфтом-блокатором. Система водовідводу Зовнішня сторона профілю повинна мати пологий нахил для відводу води, використовувати водовідвідні ковпачки. У відкривних частинах обов'язкове використання заглушки штапикового паза. Конструкції цільні.
--	--	---

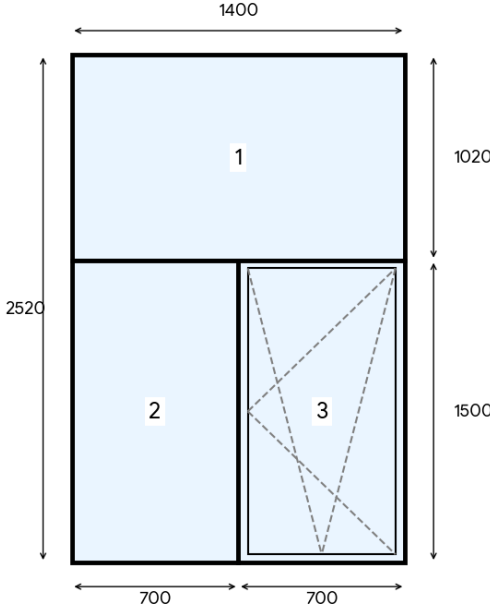
3.	 Вікно металопластикове (орієнтовний розмір 1400*2120мм)	7 шт. Віконний блок з ПВХ Конструкція по показнику опору теплопередачі відповідає вимогам ДБН В.2.6-31:2021. Мінімально допустиме значення опору теплопередачі складає не менше ніж 0,9м²хК/Вт Виготовлені відповідно з ДСТУ EN 14351-1:2020 п.п.4.2,4.5,4.9,4.11,4.12,4.14,4.21. За показниками товщини лицьових стінок відповідають класу В згідно ДСТУ Б В.2.7-130:2007 Профіль ПВХ профіль не менше 5 камер, монтажна глибина - 76 мм. Профіль повинен забезпечити високу міцність та статику віконного блоку з ПВХ, не руйнуватися від сонячного випромінювання (не всихати, не змінювати структуру, не випаровувати шкідливих речовин, не змінювати колір). Колір профілю Білий Ущільнювач Колір – сірий. Ущільнювач повинен бути якісним, забезпечувати герметичність, відрізнятися пружністю, тривалою еластичністю (область тривалої еластичності в межах температури -40 до +70 °С). Склопакет Двокамерний склопакет з двома енергозберігаючими листами скла товщиною 40 мм (4i+14+4+14+4i Super).Скло прозоре поліроване, товщина скла 4 мм. Дистанційна рамка повинна бути заповнена силікагелем та захищати від внутрішнього запотівання склопакету. Склопакети мають відповідати вимогам ДСТУ Б EN 1279-1:2022 (EN 1279-1:2018, IDT) «Скло в будівлі. Анкерна пластина універсальна 160мм/1.5мм Армування профілю Металеве. Товщина металу - 1,2 мм. Форма армування - П-подібна з додатковим загином. Фурнітура, кріпильні деталі та елементи Фурнітура повинна бути з антикорозійним покриттям. Фурнітура повинна забезпечувати якісне, надійне
----	---	---

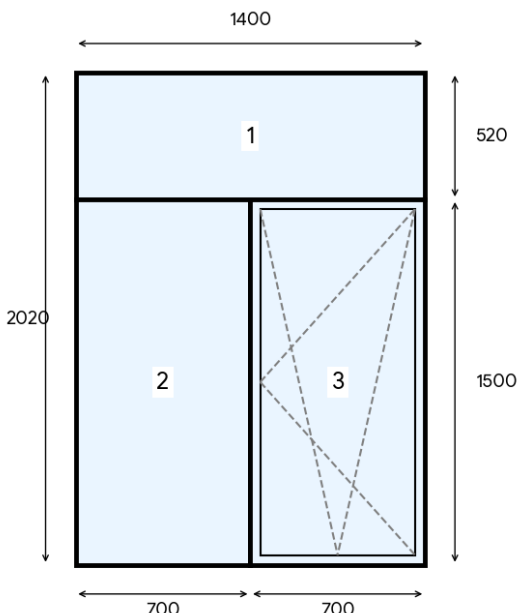
		та довговічне відкривання-закривання фрамуги. Колір – білий. Механізм відкривання Поворотно-відкидний жорсткий, витримуючий масу 90-120 кг. Укомплектоване мікроліфтом-блокатором. Система водовідводу Зовнішня сторона профілю повинна мати пологий нахил для відводу води, використовувати водовідвідні ковпачки. У відкривних частинах обов'язкове використання заглушки штапикового паза. Конструкції цільні.
4.	 Вікно металопластикове (орієнтовний розмір 1400*2160мм)	10 шт. Віконний блок з ПВХ Конструкція по показнику опору теплопередачі відповідає вимогам ДБН В.2.6-31:2021. Мінімально допустиме значення опору теплопередачі складає не менше ніж 0,9м²хК/Вт. Виготовлені відповідно з ДСТУ EN 14351-1:2020 п.п.4.2,4.5,4.9,4.11,4.12,4.14,4.21. За показниками товщини лицьових стінок відповідають класу В згідно ДСТУ Б В.2.7-130:2007 Профіль ПВХ профіль не менше 5 камер, монтажна глибина - 76 мм. Профіль повинен забезпечити високу міцність та статику віконного блоку з ПВХ, не руйнуватися від сонячного випромінювання (не всихати, не змінювати структуру, не випаровувати шкідливих речовин, не змінювати колір). Колір профілю Білий Ущільнювач Колір – сірий. Ущільнювач повинен бути якісним, забезпечувати герметичність, відрізнятися пружністю, тривалою еластичністю (область тривалої еластичності в межах температури -40 до +70 °С). Склопакет Двокамерний склопакет з двома енергозберігаючими листами скла товщиною 40 мм (4i+14+4+14+4i Super). Скло прозоре поліроване, товщина скла 4 мм. Дистанційна рамка повинна бути заповнена силікагелем та

		захищати від внутрішнього запотівання склопакету. Склопакети мають відповідати вимогам ДСТУ Б EN 1279-1:2022 (EN 1279-1:2018, IDT) «Скло в будівлі. Анкерна пластина універсальна 160мм/1.5мм Армування профілю Металеве. Товщина металу - 1,2 мм. Форма армування - П-подібна з додатковим загином. Фурнітура, кріпильні деталі та елементи Фурнітура повинна бути з антикорозійним покриттям. Фурнітура повинна забезпечувати якісне, надійне та довговічне відкривання-закривання фрамуги. Колір – білий. Механізм відкривання Поворотно-відкидний жорсткий, витримуючий масу 90-120 кг. Укомплектоване мікроліфтом-блокатором. Система водовідводу Зовнішня сторона профілю повинна мати пологий нахил для відводу води, використовувати водовідвідні ковпачки. У відкривних частинах обов'язкове використання заглушки штапикового паза. Конструкції цільні.
5.		1 шт. Віконний блок з ПВХ Конструкція по показнику опору теплопередачі відповідає вимогам ДБН В.2.6-31:2021. Мінімально допустиме значення опору теплопередачі складає не менше ніж $0,9 \text{ м}^2 \text{ х К/Вт}$ Виготовлені відповідно з ДСТУ EN 14351-1:2020 п.п.4.2,4.5,4.9,4.11,4.12,4.14,4.21. За показниками товщини лицьових стінок відповідають класу В згідно ДСТУ Б В.2.7-130:2007 Профіль ПВХ профіль не менше 5 камер, монтажна глибина - 76 мм. Профіль повинен забезпечити високу міцність та статику віконного блоку з ПВХ, не руйнуватися від сонячного випромінювання (не всихати, не змінювати

	Вікно металопластикове (орієнтовний розмір 1400*2170мм)	структуру, не випаровувати шкідливих речовин, не змінювати колір). Колір профілю Білий Ущільнювач Колір – сірий. Ущільнювач повинен бути якісним, забезпечувати герметичність, відрізнятися пружністю, тривалою еластичністю (область тривалої еластичності в межах температури -40 до +70 °С). Склопакет Двокамерний склопакет з двома енергозберігаючими листами скла товщиною 40 мм (4i+14+4+14+4i Super).Скло прозоре поліроване, товщина скла 4 мм. Дистанційна рамка повинна бути заповнена силікагелем та захищати від внутрішнього запотівання склопакету. Склопакети мають відповідати вимогам ДСТУ Б EN 1279-1:2022 (EN 1279-1:2018, IDT) «Скло в будівлі. Анкерна пластина універсальна 160мм/1.5мм Армування профілю Металеве. Товщина металу - 1,2 мм. Форма армування - П-подібна з додатковим загином. Фурнітура, кріпильні деталі та елементи Фурнітура повинна бути з антикорозійним покриттям. Фурнітура повинна забезпечувати якісне, надійне та довговічне відкривання-закривання фрамуги. Колір – білий. Механізм відкривання Поворотно-відкидний жорсткий, витримуючий масу 90-120 кг. Укомплектоване мікроліфтом-блокатором. Система водовідводу Зовнішня сторона профілю повинна мати пологий нахил для відводу води, використовувати водовідвідні ковпачки. У відкривних частинах обов’язкове використання заглушки штапикового паза. Конструкції цільні.
--	---	--

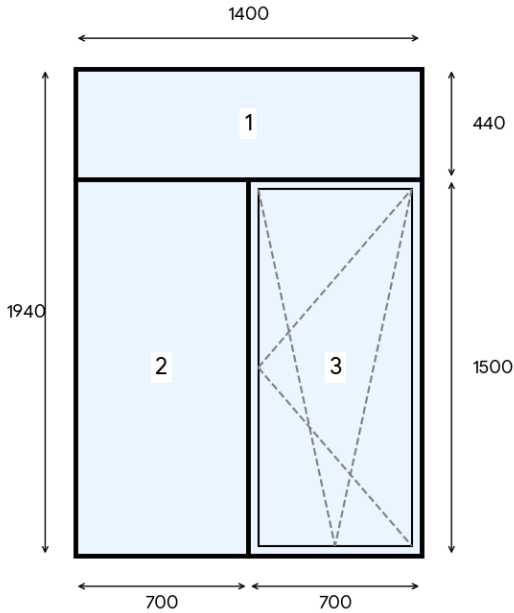
6.		27 шт.	Віконний блок з ПВХ Конструкція по показнику опору теплопередачі відповідає вимогам ДБН В.2.6-31:2021. Мінімально допустиме значення опору теплопередачі складає не менше ніж 0,9м²хК/Вт. Виготовлені відповідно з ДСТУ EN 14351-1:2020 п.п.4.2,4.5,4.9,4.11,4.12,4.14,4.21. За показниками товщини лицьових стінок відповідають класу В згідно ДСТУ Б В.2.7-130:2007 Профіль ПВХ профіль не менше 5 камер, монтажна глибина - 76 мм. Профіль повинен забезпечити високу міцність та статику віконного блоку з ПВХ, не руйнуватися від сонячного випромінювання (не всихати, не змінювати структуру, не випаровувати шкідливих речовин, не змінювати колір). Колір профілю Білий Ущільнювач Колір – сірий. Ущільнювач повинен бути якісним, забезпечувати герметичність, відрізнятися пружністю, тривалою еластичністю (область тривалої еластичності в межах температури -40 до +70 °С). Склопакет Двокамерний склопакет з двома енергозберігаючими листами скла товщиною 40 мм (4i+14+4+14+4i Super). Скло прозоре поліроване, товщина скла 4 мм. Дистанційна рамка повинна бути заповнена силікагелем та захищати від внутрішнього запотівання склопакету. Склопакети мають відповідати вимогам ДСТУ Б EN 1279-1:2022 (EN 1279-1:2018, IDT) «Скло в будівлі». Анкерна пластина універсальна 160мм/1.5мм Армування профілю Металеве. Товщина металу - 1,2 мм. Форма армування - П-подібна з додатковим загином. Фурнітура, кріпильні деталі та елементи Фурнітура повинна бути з антикорозійним покриттям. Фурнітура повинна забезпечувати якісне, надійне
	Вікно металопластикове (орієнтовний розмір 1400*2540мм)		

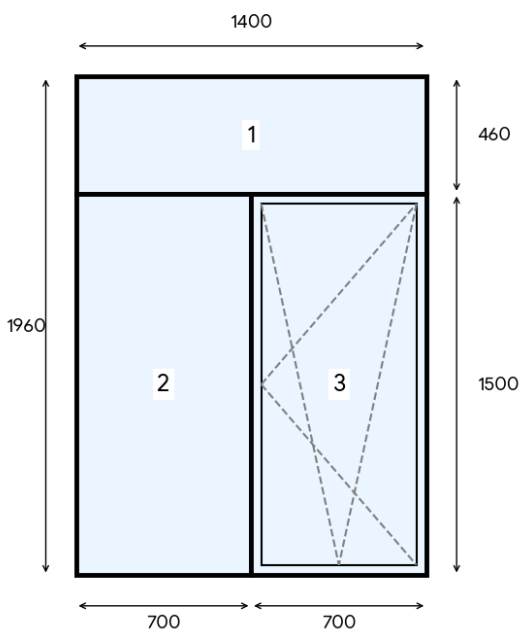
			та довговічне відкривання-закривання фрамуги. Колір – білий. Механізм відкривання Поворотно-відкидний жорсткий, витримуючий масу 90-120 кг. Укомплектоване мікроліфтом-блокатором. Система водовідводу Зовнішня сторона профілю повинна мати пологий нахил для відводу води, використовувати водовідвідні ковпачки. У відкривних частинах обов'язкове використання заглушки штапикового паза. Конструкції цільні.
7.	 Вікно металопластикове (орієнтовний розмір 1400*2520мм)	3 шт.	Віконний блок з ПВХ Конструкція по показнику опору теплопередачі відповідає вимогам ДБН В.2.6-31:2021. Мінімально допустиме значення опору теплопередачі складає не менше ніж 0,9м²хК/Вт. Виготовлені відповідно з ДСТУ EN 14351-1:2020 п.п.4.2,4.5,4.9,4.11,4.12,4.14,4.21. За показниками товщини лицьових стінок відповідають класу В згідно ДСТУ Б В.2.7-130:2007 Профіль ПВХ профіль не менше 5 камер, монтажна глибина - 76 мм. Профіль повинен забезпечити високу міцність та статику віконного блоку з ПВХ, не руйнуватися від сонячного випромінювання (не всихати, не змінювати структуру, не випаровувати шкідливих речовин, не змінювати колір). Колір профілю Білий Ущільнювач Колір – сірий. Ущільнювач повинен бути якісним, забезпечувати герметичність, відрізнятися пружністю, тривалою еластичністю (область тривалої еластичності в межах температури -40 до +70 °С). Склопакет Двокамерний склопакет з двома енергозберігаючими листами скла товщиною 40 мм (4i+14+4+14+4i Super). Скло прозоре поліроване, товщина скла 4 мм. Дистанційна рамка повинна бути заповнена силікагелем та

		захищати від внутрішнього запотівання склопакету. Склопакети мають відповідати вимогам ДСТУ Б EN 1279-1:2022 (EN 1279-1:2018, IDT) «Скло в будівлі. Анкерна пластина універсальна 160мм/1.5мм Армування профілю Металеве. Товщина металу - 1,2 мм. Форма армування - П-подібна з додатковим загином. Фурнітура, кріпильні деталі та елементи Фурнітура повинна бути з антикорозійним покриттям. Фурнітура повинна забезпечувати якісне, надійне та довговічне відкривання-закривання фрамуги. Колір – білий. Механізм відкривання Поворотно-відкидний жорсткий, витримуючий масу 90-120 кг. Укомплектоване мікроліфтом-блокатором. Система водовідводу Зовнішня сторона профілю повинна мати пологий нахил для відводу води, використовувати водовідвідні ковпачки. У відкривних частинах обов'язкове використання заглушки штапикового паза. Конструкції цільні.
8.		1 шт. Віконний блок з ПВХ Конструкція по показнику опору теплопередачі відповідає вимогам ДБН В.2.6-31:2021. Мінімально допустиме значення опору теплопередачі складає не менше ніж $0,9 \text{ м}^2 \text{ х К/Вт}$ Виготовлені відповідно з ДСТУ EN 14351-1:2020 п.п.4.2,4.5,4.9,4.11,4.12,4.14,4.21. За показниками товщини лицьових стінок відповідають класу В згідно ДСТУ Б В.2.7-130:2007 Профіль ПВХ профіль не менше 5 камер, монтажна глибина - 76 мм. Профіль повинен забезпечити високу міцність та статику віконного блоку з ПВХ, не руйнуватися від сонячного випромінювання (не всихати, не змінювати

	Вікно металопластикове (орієнтовний розмір 1400*2020мм)	структуру, не випаровувати шкідливих речовин, не змінювати колір). Колір профілю Білий Ущільнювач Колір – сірий. Ущільнювач повинен бути якісним, забезпечувати герметичність, відрізнятися пружністю, тривалою еластичністю (область тривалої еластичності в межах температури -40 до +70 °С). Склопакет Двокамерний склопакет з двома енергозберігаючими листами скла товщиною 40 мм (4i+14+4+14+4i Super).Скло прозоре поліроване, товщина скла 4 мм. Дистанційна рамка повинна бути заповнена силікагелем та захищати від внутрішнього запотівання склопакету. Склопакети мають відповідати вимогам ДСТУ Б EN 1279-1:2022 (EN 1279-1:2018, IDT) «Скло в будівлі. Анкерна пластина універсальна 160мм/1.5мм Армування профілю Металеве. Товщина металу - 1,2 мм. Форма армування - П-подібна з додатковим загином. Фурнітура, кріпильні деталі та елементи Фурнітура повинна бути з антикорозійним покриттям. Фурнітура повинна забезпечувати якісне, надійне та довговічне відкривання-закривання фрамуги. Колір – білий. Механізм відкривання Поворотно-відкидний жорсткий, витримуючий масу 90-120 кг. Укомплектоване мікроліфтом-блокатором. Система водовідводу Зовнішня сторона профілю повинна мати пологий нахил для відводу води, використовувати водовідвідні ковпачки. У відкривних частинах обов’язкове використання заглушки штапикового паза. Конструкції цільні.
--	---	--

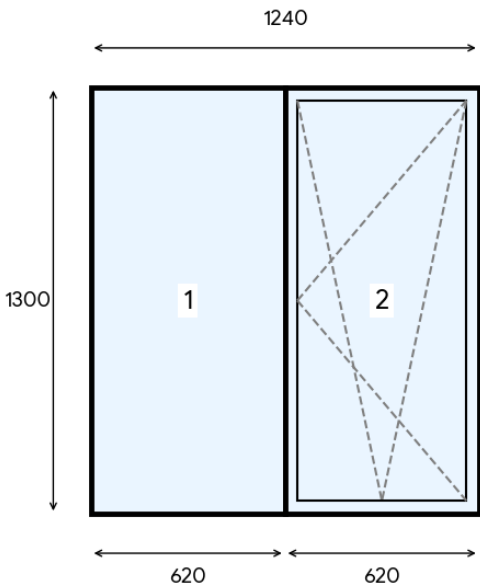
9.	Вікно металопластикове (орієнтовний розмір 1400*2460мм)	1 шт. Віконний блок з ПВХ Конструкція по показнику опору теплопередачі відповідає вимогам ДБН В.2.6-31:2021. Мінімально допустиме значення опору теплопередачі складає не менше ніж 0,9м²хК/Вт. Виготовлені відповідно з ДСТУ EN 14351-1:2020 п.п.4.2,4.5,4.9,4.11,4.12,4.14,4.21. За показниками товщини лицьових стінок відповідають класу В згідно ДСТУ Б В.2.7-130:2007 Профіль ПВХ профіль не менше 5 камер, монтажна глибина - 76 мм. Профіль повинен забезпечити високу міцність та статику віконного блоку з ПВХ, не руйнуватися від сонячного випромінювання (не всихати, не змінювати структуру, не випаровувати шкідливих речовин, не змінювати колір). Колір профілю Білий Ущільнювач Колір – сірий. Ущільнювач повинен бути якісним, забезпечувати герметичність, відрізнятися пружністю, тривалою еластичністю (область тривалої еластичності в межах температури -40 до +70 °С). Склопакет Двокамерний склопакет з двома енергозберігаючими листами скла товщиною 40 мм (4i+14+4+14+4i Super). Скло прозоре поліроване, товщина скла 4 мм. Дистанційна рамка повинна бути заповнена силікагелем та захищати від внутрішнього запотівання склопакету. Склопакети мають відповідати вимогам ДСТУ Б EN 1279-1:2022 (EN 1279-1:2018, IDT) «Скло в будівлі». Анкерна пластина універсальна 160мм/1.5мм Армування профілю Металеве. Товщина металу - 1,2 мм. Форма армування - П-подібна з додатковим загином. Фурнітура, кріпильні деталі та елементи Фурнітура повинна бути з антикорозійним покриттям. Фурнітура повинна забезпечувати якісне, надійне
----	---	---

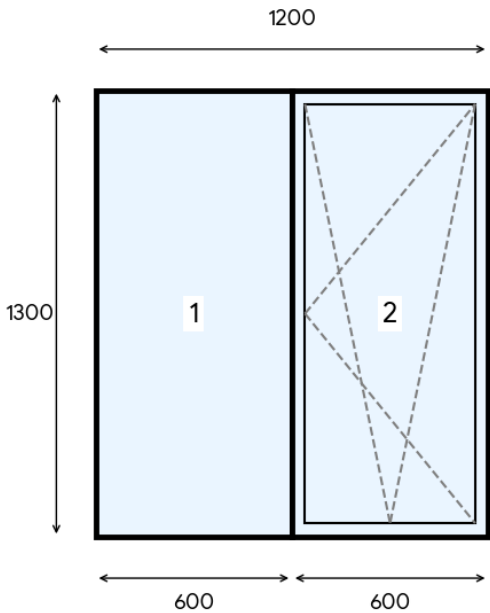
		та довговічне відкривання-закривання фрамуги. Колір – білий. Механізм відкривання Поворотно-відкидний жорсткий, витримуючий масу 90-120 кг. Укомплектоване мікроліфтом-блокатором. Система водовідводу Зовнішня сторона профілю повинна мати пологий нахил для відводу води, використовувати водовідвідні ковпачки. У відкривних частинах обов'язкове використання заглушки штапикового паза. Конструкції цільні.
10.	 Вікно металопластикове (орієнтовний розмір 1400*1940мм)	10 шт. Віконний блок з ПВХ Конструкція по показнику опору теплопередачі відповідає вимогам ДБН В.2.6-31:2021. Мінімально допустиме значення опору теплопередачі складає не менше ніж 0,9м²хК/Вт. Виготовлені відповідно з ДСТУ EN 14351-1:2020 п.п.4.2,4.5,4.9,4.11,4.12,4.14,4.21. За показниками товщини лицьових стінок відповідають класу В згідно ДСТУ Б В.2.7-130:2007 Профіль ПВХ профіль не менше 5 камер, монтажна глибина - 76 мм. Профіль повинен забезпечити високу міцність та статику віконного блоку з ПВХ, не руйнуватися від сонячного випромінювання (не всихати, не змінювати структуру, не випаровувати шкідливих речовин, не змінювати колір). Колір профілю Білий Ущільнювач Колір – сірий. Ущільнювач повинен бути якісним, забезпечувати герметичність, відрізнятися пружністю, тривалою еластичністю (область тривалої еластичності в межах температури -40 до +70 °С). Склопакет Двокамерний склопакет з двома енергозберігаючими листами скла товщиною 40 мм (4i+14+4+14+4i Super). Скло прозоре поліроване, товщина скла 4 мм. Дистанційна рамка повинна бути заповнена силікагелем та

		захищати від внутрішнього запотівання склопакету. Склопакети мають відповідати вимогам ДСТУ Б EN 1279-1:2022 (EN 1279-1:2018, IDT) «Скло в будівлі. Анкерна пластина універсальна 160мм/1.5мм Армування профілю Металеве. Товщина металу - 1,2 мм. Форма армування - П-подібна з додатковим загином. Фурнітура, кріпильні деталі та елементи Фурнітура повинна бути з антикорозійним покриттям. Фурнітура повинна забезпечувати якісне, надійне та довговічне відкривання-закривання фрамуги. Колір – білий. Механізм відкривання Поворотно-відкидний жорсткий, витримуючий масу 90-120 кг. Укомплектоване мікроліфтом-блокатором. Система водовідводу Зовнішня сторона профілю повинна мати пологий нахил для відводу води, використовувати водовідвідні ковпачки. У відкривних частинах обов'язкове використання заглушки штапикового паза. Конструкції цільні.
11.		6 шт. Віконний блок з ПВХ Конструкція по показнику опору теплопередачі відповідає вимогам ДБН В.2.6-31:2021. Мінімально допустиме значення опору теплопередачі складає не менше ніж $0,9 \text{ м}^2 \text{ х К/Вт}$ виготовлені відповідно з ДСТУ EN 14351-1:2020 п.п.4.2,4.5,4.9,4.11,4.12,4.14,4.21. За показниками товщини лицьових стінок відповідають класу В згідно ДСТУ Б В.2.7-130:2007 Профіль ПВХ профіль не менше 5 камер, монтажна глибина - 76 мм. Профіль повинен забезпечити високу міцність та статику віконного блоку з ПВХ, не руйнуватися від сонячного випромінювання (не всихати, не змінювати

	Вікно металопластикове (орієнтовний розмір 1400*1960мм)	структуру, не випаровувати шкідливих речовин, не змінювати колір). Колір профілю Білий Ущільнювач Колір – сірий. Ущільнювач повинен бути якісним, забезпечувати герметичність, відрізнятися пружністю, тривалою еластичністю (область тривалої еластичності в межах температури -40 до +70 °С). Склопакет Двокамерний склопакет з двома енергозберігаючими листами скла товщиною 40 мм (4i+14+4+14+4i Super).Скло прозоре поліроване, товщина скла 4 мм. Дистанційна рамка повинна бути заповнена силікагелем та захищати від внутрішнього запотівання склопакету. Склопакети мають відповідати вимогам ДСТУ Б EN 1279-1:2022 (EN 1279-1:2018, IDT) «Скло в будівлі. Анкерна пластина універсальна 160мм/1.5мм Армування профілю Металеве. Товщина металу - 1,2 мм. Форма армування - П-подібна з додатковим загином. Фурнітура, кріпильні деталі та елементи Фурнітура повинна бути з антикорозійним покриттям. Фурнітура повинна забезпечувати якісне, надійне та довговічне відкривання-закривання фрамуги. Колір – білий. Механізм відкривання Поворотно-відкидний жорсткий, витримуючий масу 90-120 кг. Укомплектоване мікроліфтом-блокатором. Система водовідводу Зовнішня сторона профілю повинна мати пологий нахил для відводу води, використовувати водовідвідні ковпачки. У відкривних частинах обов’язкове використання заглушки штапикового паза. Конструкції цільні.
--	---	--

12.	Вікно металопластикове (орієнтовний розмір 1400*1920мм)	4 шт. Віконний блок з ПВХ Конструкція по показнику опору теплопередачі відповідає вимогам ДБН В.2.6-31:2021. Мінімально допустиме значення опору теплопередачі складає не менше ніж $0,9 \text{ м}^2 \times \text{К/Вт}$ Виготовлені відповідно з ДСТУ EN 14351-1:2020 п.п.4.2,4.5,4.9,4.11,4.12,4.14,4.21. За показниками товщини лицьових стінок відповідають класу В згідно ДСТУ Б В.2.7-130:2007 Профіль ПВХ профіль не менше 5 камер, монтажна глибина - 76 мм. Профіль повинен забезпечити високу міцність та статичку віконного блоку з ПВХ, не руйнуватися від сонячного випромінювання (не всихати, не змінювати структуру, не випаровувати шкідливих речовин, не змінювати колір). Колір профілю Білий Ущільнювач Колір – сірий. Ущільнювач повинен бути якісним, забезпечувати герметичність, відрізнятися пружністю, тривалою еластичністю (область тривалої еластичності в межах температури -40 до +70 °С). Склопакет Двокамерний склопакет з двома енергозберігаючими листами скла товщиною 40 мм (4i+14+4+14+4i Super).Скло прозоре поліроване, товщина скла 4 мм. Дистанційна рамка повинна бути заповнена силікагелем та захищати від внутрішнього запотівання склопакету. Склопакети мають відповідати вимогам ДСТУ Б EN 1279-1:2022 (EN 1279-1:2018, IDT) «Скло в будівлі». Анкерна пластина універсальна 160мм/1.5мм Армування профілю Металеве. Товщина металу - 1,2 мм. Форма армування - П-подібна з додатковим загином. Фурнітура, кріпильні деталі та елементи Фурнітура повинна бути з антикорозійним покриттям. Фурнітура повинна забезпечувати якісне, надійне
-----	---	---

		та довговічне відкривання-закривання фрамуги. Колір – білий. Механізм відкривання Поворотно-відкидний жорсткий, витримуючий масу 90-120 кг. Укомплектоване мікроліфтом-блокатором. Система водовідводу Зовнішня сторона профілю повинна мати пологий нахил для відводу води, використовувати водовідвідні ковпачки. У відкривних частинах обов'язкове використання заглушки штапикового паза. Конструкції цільні.
13.	 Вікно металопластикове (орієнтовний розмір 1240*1300мм)	6 шт. Віконний блок з ПВХ Конструкція по показнику опору теплопередачі відповідає вимогам ДБН В.2.6-31:2021. Мінімально допустиме значення опору теплопередачі складає не менше ніж 0,9м²хК/Вт. Виготовлені відповідно з ДСТУ EN 14351-1:2020 п.п.4.2,4.5,4.9,4.11,4.12,4.14,4.21. За показниками товщини лицьових стінок відповідають класу В згідно ДСТУ Б В.2.7-130:2007 Профіль ПВХ профіль не менше 5 камер, монтажна глибина - 76 мм. Профіль повинен забезпечити високу міцність та статичку віконного блоку з ПВХ, не руйнуватися від сонячного випромінювання (не всихати, не змінювати структуру, не випаровувати шкідливих речовин, не змінювати колір). Колір профілю Білий Ущільнювач Колір – сірий. Ущільнювач повинен бути якісним, забезпечувати герметичність, відрізнятися пружністю, тривалою еластичністю (область тривалої еластичності в межах температури -40 до +70 °С). Склопакет Двокамерний склопакет з двома енергозберігаючими листами скла товщиною 40 мм (4i+14+4+14+4i Super). Скло прозоре поліроване, товщина скла 4 мм. Дистанційна рамка повинна бути заповнена силікагелем та

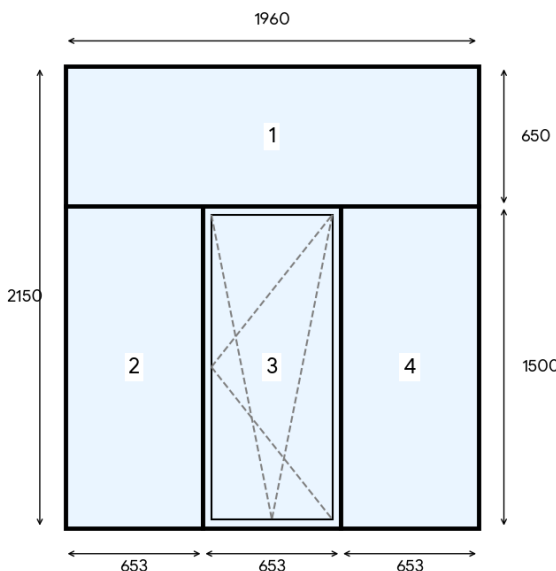
		захищати від внутрішнього запотівання склопакету. Склопакети мають відповідати вимогам ДСТУ Б EN 1279-1:2022 (EN 1279-1:2018, IDT) «Скло в будівлі. Анкерна пластина універсальна 160мм/1.5мм Армування профілю Металеве. Товщина металу - 1,2 мм. Форма армування - П-подібна з додатковим загином. Фурнітура, кріпильні деталі та елементи Фурнітура повинна бути з антикорозійним покриттям. Фурнітура повинна забезпечувати якісне, надійне та довговічне відкривання-закривання фрамуги. Колір – білий. Механізм відкривання Поворотно-відкидний жорсткий, витримуючий масу 90-120 кг. Укомплектоване мікроліфтом-блокатором. Система водовідводу Зовнішня сторона профілю повинна мати пологий нахил для відводу води, використовувати водовідвідні ковпачки. У відкривних частинах обов'язкове використання заглушки штапикового паза. Конструкції цільні.
14.		2 шт. Віконний блок з ПВХ Конструкція по показнику опору теплопередачі відповідає вимогам ДБН В.2.6-31:2021. Мінімально допустиме значення опору теплопередачі складає не менше ніж $0,9 \text{ м}^2 \times \text{К} / \text{Вт}$ Виготовлені відповідно з ДСТУ EN 14351-1:2020 п.п.4.2,4.5,4.9,4.11,4.12,4.14,4.21. За показниками товщини лицьових стінок відповідають класу В згідно ДСТУ Б В.2.7-130:2007 Профіль ПВХ профіль не менше 5 камер, монтажна глибина - 76 мм. Профіль повинен забезпечити високу міцність та статику віконного блоку з ПВХ, не руйнуватися від сонячного випромінювання (не всихати, не змінювати

	Вікно металопластикове (орієнтовний розмір 1200*1300мм)	структуру, не випаровувати шкідливих речовин, не змінювати колір). Колір профілю Білий Ущільнювач Колір – сірий. Ущільнювач повинен бути якісним, забезпечувати герметичність, відрізнятися пружністю, тривалою еластичністю (область тривалої еластичності в межах температури -40 до +70 °С). Склопакет Двокамерний склопакет з двома енергозберігаючими листами скла товщиною 40 мм (4i+14+4+14+4i Super).Скло прозоре поліроване, товщина скла 4 мм. Дистанційна рамка повинна бути заповнена силікагелем та захищати від внутрішнього запотівання склопакету. Склопакети мають відповідати вимогам ДСТУ Б EN 1279-1:2022 (EN 1279-1:2018, IDT) «Скло в будівлі. Анкерна пластина універсальна 160мм/1.5мм Армування профілю Металеве. Товщина металу - 1,2 мм. Форма армування - П-подібна з додатковим загином. Фурнітура, кріпильні деталі та елементи Фурнітура повинна бути з антикорозійним покриттям. Фурнітура повинна забезпечувати якісне, надійне та довговічне відкривання-закривання фрамуги. Колір – білий. Механізм відкривання Поворотно-відкидний жорсткий, витримуючий масу 90-120 кг. Укомплектоване мікроліфтом-блокаторм. Система водовідводу Зовнішня сторона профілю повинна мати пологий нахил для відводу води, використовувати водовідвідні ковпачки. У відкривних частинах обов’язкове використання заглушки штапикового паза. Конструкції цільні.
--	---	---

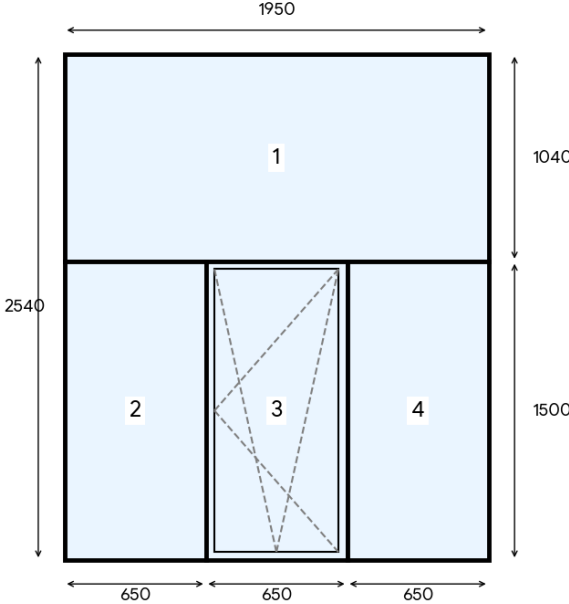
15.	Вікно металопластикове (орієнтовний розмір 1110*1300мм)	1 шт. Віконний блок з ПВХ Конструкція по показнику опору теплопередачі відповідає вимогам ДБН В.2.6-31:2021. Мінімально допустиме значення опору теплопередачі складає не менше ніж $0,9 \text{ м}^2 \times \text{К/Вт}$ Виготовлені відповідно з ДСТУ EN 14351-1:2020 п.п.4.2,4.5,4.9,4.11,4.12,4.14,4.21. За показниками товщини лицьових стінок відповідають класу В згідно ДСТУ Б В.2.7-130:2007 Профіль ПВХ профіль не менше 5 камер, монтажна глибина - 76 мм. Профіль повинен забезпечити високу міцність та статичку віконного блоку з ПВХ, не руйнуватися від сонячного випромінювання (не всихати, не змінювати структуру, не випаровувати шкідливих речовин, не змінювати колір). Колір профілю Білий Ущільнювач Колір – сірий. Ущільнювач повинен бути якісним, забезпечувати герметичність, відрізнятися пружністю, тривалою еластичністю (область тривалої еластичності в межах температури -40 до +70 °С). Склопакет Двокамерний склопакет з двома енергозберігаючими листами скла товщиною 40 мм (4i+14+4+14+4i Super).Скло прозоре поліроване, товщина скла 4 мм. Дистанційна рамка повинна бути заповнена силікагелем та захищати від внутрішнього запотівання склопакету. Склопакети мають відповідати вимогам ДСТУ Б EN 1279-1:2022 (EN 1279-1:2018, IDT) «Скло в будівлі». Анкерна пластина універсальна 160мм/1.5мм Армування профілю Металеве. Товщина металу - 1,2 мм. Форма армування - П-подібна з додатковим загином. Фурнітура, кріпильні деталі та елементи Фурнітура повинна бути з антикорозійним покриттям. Фурнітура повинна забезпечувати якісне, надійне
-----	---	---

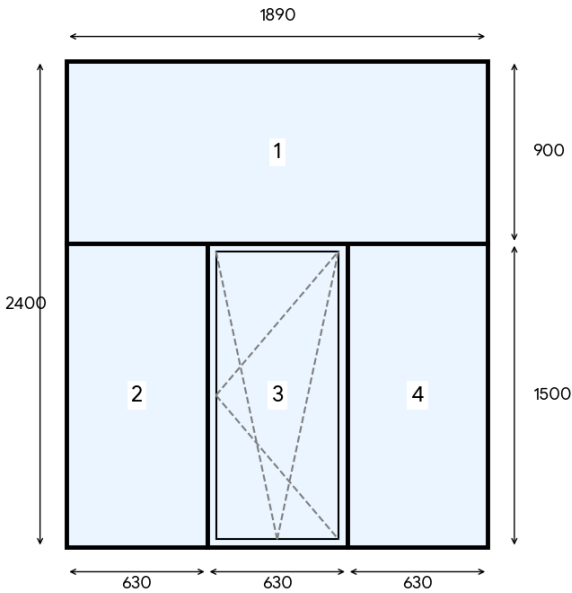
		та довговічне відкривання-закривання фрамуги. Колір – білий. Механізм відкривання Поворотно-відкидний жорсткий, витримуючий масу 90-120 кг. Укомплектоване мікроліфтом-блокатором. Система водовідводу Зовнішня сторона профілю повинна мати пологий нахил для відводу води, використовувати водовідвідні ковпачки. У відкривних частинах обов’язкове використання заглушки штапикового паза. Конструкції цільні.
--	--	---

№ з/п	Найменування	Оди н. вим іру	Характеристики
16.	Вікно металопластикове (орієнтовний розмір 1940*1990мм)	1 шт.	Віконний блок з ПВХ Конструкція по показнику опору теплопередачі відповідає вимогам ДБН В.2.6-31:2021. Мінімально допустиме значення опору теплопередачі складає не менше ніж $0,9 \text{ м}^2 \times \text{К/Вт}$ виготовлені відповідно з ДСТУ EN 14351-1:2020 п.п.4.2,4.5,4.9,4.11,4.12,4.14,4.21. За показниками товщини лицьових стінок відповідають класу В згідно ДСТУ Б В.2.7-130:2007 Профіль ПВХ профіль (у тому числі рама, стулка, імпост) не менше 5 камер, монтажна глибина - 76 мм. Профіль повинен забезпечити високу міцність та статичку віконного блоку з ПВХ, не руйнуватися від сонячного випромінювання (не всихати, не змінювати структуру, не випаровувати шкідливих речовин, не змінювати колір). Колір профілю Білий Ущільнювач Колір – сірий. Ущільнювач повинен бути якісним, забезпечувати герметичність, відрізнятися пружністю, тривалою еластичністю (область тривалої еластичності в межах температури -40 до +70 °С). Склопакет Двокамерний склопакет з двома енергозберігаючими листами скла товщиною 40 мм (4i+14+4+14+4i Super).Скло прозоре поліроване, товщина скла 4 мм. Дистанційна рамка повинна бути заповнена силікагелем та захищати від внутрішнього запотівання склопакету. Склопакети мають відповідати вимогам ДСТУ Б EN 1279-1:2022 (EN 1279-1:2018, IDT) «Скло в будівлі. Анкерна пластина універсальна 160мм/1.5мм Армування профілю Металеве. Товщина металу - 1,2 мм. Форма армування - П-подібна з додатковим загином.

		Фурнітура, кріпильні деталі та елементи Фурнітура повинна бути з антикорозійним покриттям. Фурнітура повинна забезпечувати якісне, надійне та довговічне відкривання-закривання фрамуги. Колір – білий. Механізм відкривання Поворотно-відкидний жорсткий, витримуючий масу 90-120 кг. Укомплектоване мікроліфтом-блокатором. Система водовідводу Зовнішня сторона профілю повинна мати пологий нахил для відводу води, використовувати водовідвідні ковпачки. У відкритих частинах обов'язкове використання заглушки штапикового паза. Конструкції цільні.
17.	 Вікно металопластикове (орієнтовний розмір 1960*2150мм)	1 шт. Віконний блок з ПВХ Конструкція по показнику опору теплопередачі відповідає вимогам ДБН В.2.6-31:2021. Мінімально допустиме значення опору теплопередачі складає не менше ніж 0,9м²хК/Вт Виготовлені відповідно з ДСТУ EN 14351-1:2020 п.п.4.2,4.5,4.9,4.11,4.12,4.14,4.21. За показниками товщини лицьових стінок відповідають класу В згідно ДСТУ Б В.2.7-130:2007 Профіль ПВХ профіль (у тому числі рама, стулка, імпост) не менше 5 камер , монтажна глибина - 76 мм. Профіль повинен забезпечити високу міцність та статику віконного блоку з ПВХ, не руйнуватися від сонячного випромінювання (не всихати, не змінювати структуру, не випаровувати шкідливих речовин, не змінювати колір). Колір профілю Білий Ущільнювач Колір – сірий. Ущільнювач повинен бути якісним, забезпечувати герметичність,

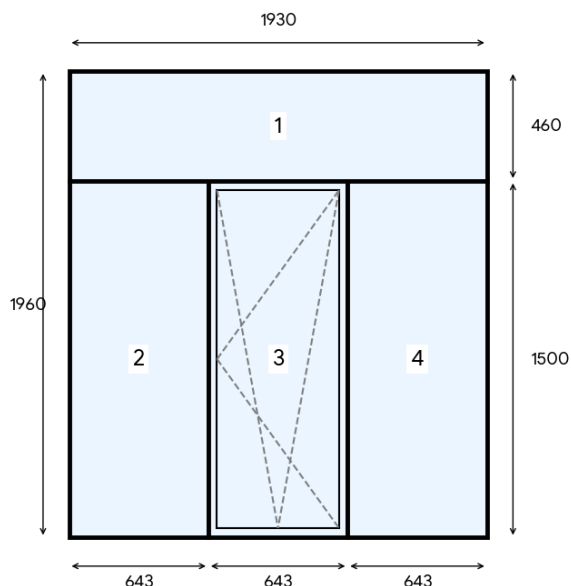
		відрізнятися пружністю, тривалою еластичністю (область тривалої еластичності в межах температури -40 до +70 °C). Склопакет Двокамерний склопакет з двома енергозберігаючими листами скла товщиною 40 мм (4i+14+4+14+4i Super).Скло прозоре поліроване, товщина скла 4 мм. Дистанційна рамка повинна бути заповнена силікагелем та захищати від внутрішнього запотівання склопакету. Склопакети мають відповідати вимогам ДСТУ Б EN 1279-1:2022 (EN 1279-1:2018, IDT) «Скло в будівлі. Анкерна пластина універсальна 160мм/1.5мм Армування профілю Металеве. Товщина металу - 1,2 мм. Форма армування - П-подібна з додатковим загином. Фурнітура, кріпильні деталі та елементи Фурнітура повинна бути з антикорозійним покриттям. Фурнітура повинна забезпечувати якісне, надійне та довговічне відкривання-закривання фрамуги. Колір – білий. Механізм відкривання Поворотно-відкидний жорсткий, витримуючий масу 90-120 кг. Укомплектоване мікроліфтом-блокатором. Система водовідводу Зовнішня сторона профілю повинна мати пологий нахил для відводу води, використовувати водовідвідні ковпачки. У відкритих частинах обов’язкове використання заглушки штапикового паза. Конструкції цільні.
--	--	--

18.	 Вікно металопластикове (орієнтовний розмір 1950*2540мм)	1 шт. Віконний блок з ПВХ Конструкція по показнику опору теплопередачі відповідає вимогам ДБН В.2.6-31:2021. Мінімально допустиме значення опору теплопередачі складає не менше ніж 0,9м²хК/Вт Виготовлені відповідно з ДСТУ EN 14351-1:2020 п.п.4.2,4.5,4.9,4.11,4.12,4.14,4.21. За показниками товщини лицьових стінок відповідають класу В згідно ДСТУ Б В.2.7-130:2007 Профіль ПВХ профіль (у тому числі рама, стулка, імпост) не менше 5 камер , монтажна глибина - 76 мм. Профіль повинен забезпечити високу міцність та статичу віконного блоку з ПВХ, не руйнуватися від сонячного випромінювання (не всихати, не змінювати структуру, не випаровувати шкідливих речовин, не змінювати колір). Колір профілю Білий Ущільнювач Колір – сірий. Ущільнювач повинен бути якісним, забезпечувати герметичність, відрізнятися пружністю, тривалою еластичністю (область тривалої еластичності в межах температури -40 до +70 °С). Склопакет Двокамерний склопакет з двома енергозберігаючими листами скла товщиною 40 мм (4i+14+4+14+4i Super).Скло прозоре поліроване, товщина скла 4 мм. Дистанційна рамка повинна бути заповнена силікагелем та захищати від внутрішнього запотівання склопакету. Склопакети мають відповідати вимогам ДСТУ Б EN 1279-1:2022 (EN 1279-1:2018, IDT) «Скло в будівлі. Анкерна пластина універсальна 160мм/1.5мм Армування профілю Металеве. Товщина металу - 1,2 мм. Форма армування - П-подібна з додатковим загином.

		Фурнітура, кріпильні деталі та елементи Фурнітура повинна бути з антикорозійним покриттям. Фурнітура повинна забезпечувати якісне, надійне та довговічне відкривання-закривання фрамуги. Колір – білий. Механізм відкривання Поворотно-відкидний жорсткий, витримуючий масу 90-120 кг. Укомплектоване мікроліфтом-блокатором. Система водовідводу Зовнішня сторона профілю повинна мати пологий нахил для відводу води, використовувати водовідвідні ковпачки. У відкривних частинах обов’язкове використання заглушки штапикового паза. Конструкції цільні.
19.	 Вікно металопластикове (орієнтовний розмір 1890*2400мм)	1 шт. Віконний блок з ПВХ Конструкція по показнику опору теплопередачі відповідає вимогам ДБН В.2.6-31:2021. Мінімально допустиме значення опору теплопередачі складає не менше ніж 0,9м²хК/Вт Виготовлені відповідно з ДСТУ EN 14351-1:2020 п.п.4.2,4.5,4.9,4.11,4.12,4.14,4.21. За показниками товщини лицьових стінок відповідають класу В згідно ДСТУ Б В.2.7-130:2007 Профіль ПВХ профіль (у тому числі рама, стулка, імпост) не менше 5 камер, монтажна глибина - 76 мм. Профіль повинен забезпечити високу міцність та статичку віконного блоку з ПВХ, не руйнуватися від сонячного випромінювання (не всихати, не змінювати структуру, не випаровувати шкідливих речовин, не змінювати колір). Колір профілю Білий Ущільнювач Колір – сірий. Ущільнювач повинен бути якісним, забезпечувати герметичність, відрізнятися пружністю, тривалою

		еластичністю (область тривалої еластичності в межах температури -40 до +70 °С). Склопакет Двокамерний склопакет з двома енергозберігаючими листами скла товщиною 40 мм (4i+14+4+14+4i Super).Скло прозоре поліроване, товщина скла 4 мм. Дистанційна рамка повинна бути заповнена силікагелем та захищати від внутрішнього запотівання склопакету. Склопакети мають відповідати вимогам ДСТУ Б EN 1279-1:2022 (EN 1279-1:2018, IDT) «Скло в будівлі. Анкерна пластина універсальна 160мм/1.5мм Армування профілю Металеве. Товщина металу - 1,2 мм. Форма армування - П-подібна з додатковим загином. Фурнітура, кріпильні деталі та елементи Фурнітура повинна бути з антикорозійним покриттям. Фурнітура повинна забезпечувати якісне, надійне та довговічне відкривання-закривання фрамуги. Колір – білий. Механізм відкривання Поворотно-відкидний жорсткий, витримуючий масу 90-120 кг. Укомплектоване мікроліфтом-блокатором. Система водовідводу Зовнішня сторона профілю повинна мати пологий нахил для відводу води, використовувати водовідвідні ковпачки. У відкритих частинах обов’язкове використання заглушки штапикового паза. Конструкції цільні.
--	--	---

20.

1
шт.**Віконний блок з ПВХ**

Конструкція по показнику опору теплопередачі відповідає вимогам ДБН В.2.6-31:2021.

Мінімально допустиме значення опору теплопередачі складає не менше ніж $0,9 \text{ м}^2 \times \text{K} / \text{Вт}$ виготовлені відповідно з ДСТУ EN 14351-1:2020

п.п.4.2,4.5,4.9,4.11,4.12,4.14,4.21.

За показниками товщини лицьових стінок відповідають класу В згідно ДСТУ Б В.2.7-130:2007

Профіль

ПВХ профіль (у тому числі рама, стулка, імпост) не менше 5 камер, монтажна глибина - 76 мм. Профіль повинен забезпечити високу міцність та статичку віконного блоку з ПВХ, не руйнуватися від сонячного випромінювання (не всихати, не змінювати структуру, не випаровувати шкідливих речовин, не змінювати колір).

Колір профілю

Білий

Ущільнювач

Колір – сірий. Ущільнювач повинен бути якісним, забезпечувати герметичність, відрізнятися пружністю, тривалою еластичністю (область тривалої еластичності в межах температури -40 до $+70$ °C).

Склопакет

Двокамерний склопакет з двома енергозберігаючими листами скла товщиною 40 мм (**4i+14+4+14+4i Super**). Скло прозоре поліроване, товщина скла 4 мм. Дистанційна рамка повинна бути заповнена силікагелем та захищати від внутрішнього запотівання склопакету. Склопакети мають відповідати вимогам ДСТУ Б EN 1279-1:2022 (EN 1279-1:2018, IDT) «Скло в будівлі».

Анкерна пластина

універсальна 160мм/1.5мм

Армування профілю

Металеве. Товщина металу - 1,2 мм. Форма армування - П-подібна з додатковим загином.

		Фурнітура, кріпильні деталі та елементи Фурнітура повинна бути з антикорозійним покриттям. Фурнітура повинна забезпечувати якісне, надійне та довговічне відкривання-закривання фрамуги. Колір – білий. Механізм відкривання Поворотно-відкидний жорсткий, витримуючий масу 90-120 кг. Укомплектоване мікроліфтом-блокатором. Система водовідводу Зовнішня сторона профілю повинна мати пологий нахил для відводу води, використовувати водовідвідні ковпачки. У відкритих частинах обов'язкове використання заглушки штапикового паза. Конструкції цільні.
--	--	--

Вимоги до поставки і гарантійного обслуговування

Документальне підтвердження відповідності товару технічним, якісним та кількісним характеристиками має бути надане у складі тендерної пропозиції, у вигляді заповненої порівняльної таблиці.

У разі надання Учасником пропозиції з еквівалентним товаром, технічні, якісні та кількісні характеристики запропонованого товару повинні бути не гіршими від характеристик предмета закупівлі, зазначених у Технічній специфікації.

Для підтвердження відповідності технічним вимогам предмету закупівлі учасник надає у складі тендерної пропозиції наступні документи/інформацію:

- заповнену порівняльну таблицю за всіма технічними характеристиками, зазначеними у Технічній специфікації, зазначеної у цьому Додатку.

Товар, що пропонується до поставки, повинен бути оригінальним, новим та таким, що раніше не використовувався. Не повинен знаходитися під заставою або під арештом. Товар повинен бути в упаковці, яка відповідає характеру Товару і захищає його від пошкоджень під час поставки. У разі пошкодження Товару під час його транспортування учасник бере на себе зобов'язання замінити пошкоджений Товар на новий.

Учасник повинний надати гарантійний лис про те, що поставлений ним товар буде забезпечений якісним гарантійним та післягарантійним обслуговуванням.

Безкоштовне гарантійне обслуговування товару на строк зазначений у пропозиції торгів є обов'язковим.

Відповідальність за доставку Товару, а отже його цілісність несе Учасник. При отриманні Товару, у разі виявлення браку, замовник залишає за собою право повернути неякісний Товар, натомість отримати якісну заміну.

Умови розрахунку: Оплата протягом 20 (двадцяти) календарних днів з дати поставки товару на підставі видаткової накладної.

Місце поставки товару: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Наукова, буд. 7.

Строк поставки товару – до 15 листопада 2026 року.

Вартість доставки Товару до місця поставки, вартість страхування, навантаження, розвантаження, проведення замірів перед виготовленням, а також всі інші витрати Учасника пов'язані з виконанням Договору не входить до ціни Договору, Учасник забезпечує вказані послуги за власний рахунок.